



BIONETTOYAGE EN SALLE DE NAISSANCE

MO ENS ENT 013 v1

Date
02/2011

1/4

OBJET

Assurer un environnement de qualité à chaque parturiente.

DOMAINE D'APPLICATION

Bloc obstétrical

PERSONNEL CONCERNE

Auxiliaires puéricultrices

REFERENCES

Références législatives, réglementaires et normatives

- Entretien des locaux des établissements de soins, CCLIN Sud-ouest, avril 2005,
- Décret N°2007-1188 du 3 août 2007, relatif au statut des Aides-soignants et des Agents de Services Hospitaliers,
- Recommandations OMS et Ministère de la Santé « Missions Mains Propres » 5 mai 2009,
- HAS manuel de certification V2010, critère 7d : hygiène des locaux, juin 2009.
- Recommandations pour l'entretien des blocs opératoires, CCLIN Sud-Ouest, août 2006

Références internes

- MO ENS - ENT007 relatif à l'entretien des siphons
- MO ENS - ENT 010 relative au bon usage des détergents désinfectants
- MO SPI - PRE 036 relative à l'hygiène des mains
- PG ENS - ENT 004 relative à l'élimination des déchets

DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

AP: auxiliaire puéricultrice


HAS : Haute Autorité de Santé

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

SHA: solution hydro-alcoolique SFHH : Société française d'hygiène hospitalière

Bionettoyage : association du nettoyage et de la décontamination. Il est obtenu par la combinaison appropriée de l'évacuation des déchets, du nettoyage et de l'application d'un désinfectant

Rédaction (nom et fonction)	Date Visa	Vérification (nom et fonction)	Date Visa	Approbation support (nom et fonction)	Date Visa
R.POLNECQ, L. GAILLET R. KHELIFI, C. VERHAS C. CRUSOL, S. PENET : Auxiliaires de puéricultrice M. DUHAMEL : Cadre hygiéniste		M. CAILLAUX : Président CLIN M. OLLIVIER : CSS sage- femme MH. BARTAU : CS sage- femme		E. Verwaerde - Ingénieur Qualité - Bureau Qualité	

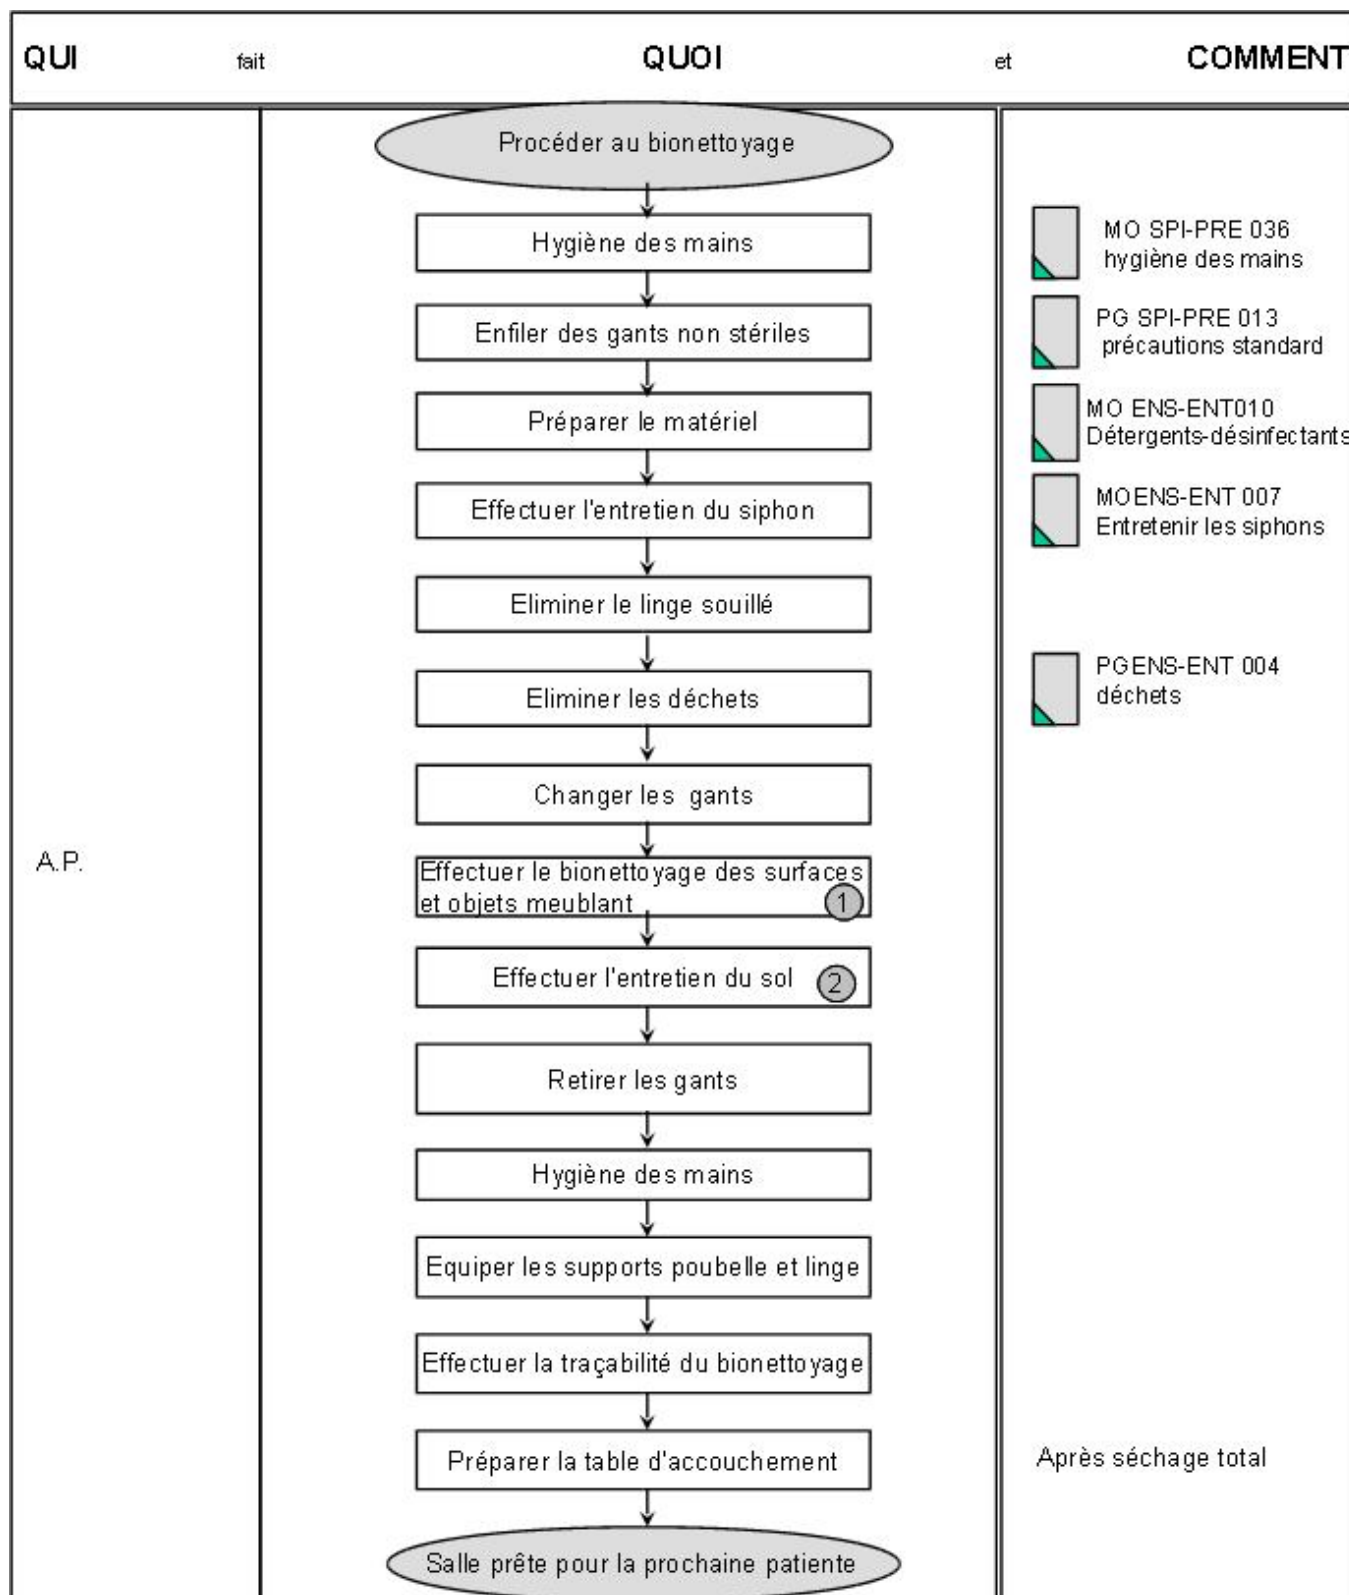

1- EFFECTUER LE BIONETTOYAGE DES SURFACES ET OBJETS MEUBLANTS

Matériel utilisé :

- chiffonnette à usage unique avec seau

Produit utilisé :

- Détergent-désinfectant (voir bon usage des détergents-désinfectants)
- Préparer deux seaux : un pour l'entretien des surfaces, l'autre pour l'entretien du siphon.

Procédure du haut vers le bas et du plus propre au plus sale :

- Enlever les souillures éventuelles du plafond.
- Selon le planning de traçabilité, dépoussiérer les grilles d'aération, murs et intérieur des armoires.
- Effectuer le dépoussiérage humide de l'ensemble des autres surfaces : scialytique, rampe et les supports, dispositifs médicaux, bras à perfusion, chariots et armoires, fauteuil et tabouret, table d'instruments, chariot bébé et anesthésie, lavabo ou auge, table d'accouchement et supports linge et poubelle.

2- BIONETTOYAGE DU SOL

Matériel utilisé :

- Pour le balayage humide : Gazes pré-imprégnées et balai trapèze
- Pour la désinfection du sol : Bandeau de sol et balai applicateur

Produit utilisé :

- détergent-désinfectant .

Procédure :

- éponger les souillures importantes avec un papier absorbant
- pratiquer le balayage humide
- effectuer la désinfection du sol :
 - remplir le balai applicateur de solution détergente – désinfectante
 - procéder à la désinfection
 - éliminer le bandeau de sol dans le filet identifié pour nettoyage en blanchisserie
 - respecter le temps de séchage avant l'installation du patient suivant

**Traçabilité de l'entretien des salles de naissances
et bloc obstétrical**

Mois :	Après chaque accouchement (cf procédure)						Après 72h sans utilisation (surfaces)	Quinzaine : grilles d'aération	Mensuel : intérieur armoires, murs
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									